





ZNAKI AKTYWNE NR 3.



ZNAKI AKTYWNE NR 2.




ZNAKI AKTYWNE NR 1.

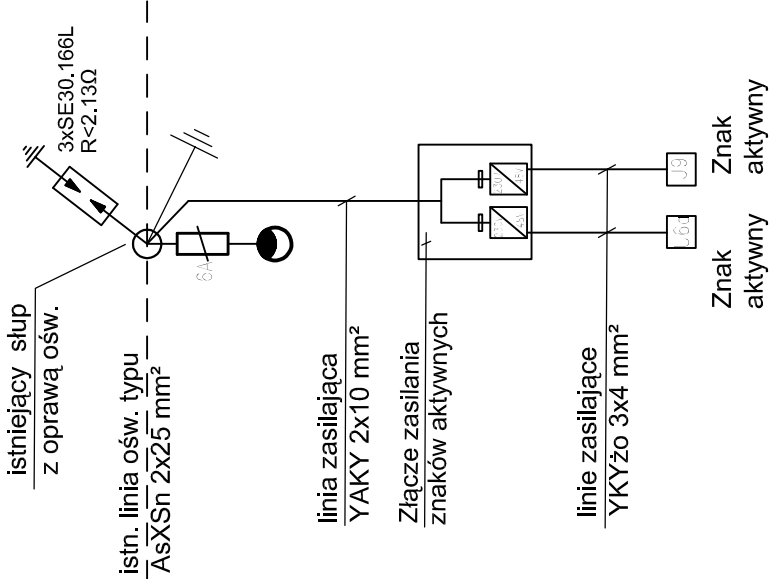

UWAGI:

1. Kable układać i zabezpieczać zgodnie z normą N SEP-E-004.
2. Prace inżynieryjne na słupie linii nN wykonać z zastosowaniem normy N SEP-E-003.
3. Kable w obszarze ulicy Zamkowej chronić rurami osłonowymi DVK110.

		EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK 44–100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577
Inwestor: Urząd Gminy Ormontowice, ul.Zwycięstwa 26a, 43-178 Ormontowice		
Projektant	inż. J. Nowak	09.2013
Opracował	inż.J.Holik	09.2013
Sprawdził	inż.W. Strzelczyk	09.2013
Projekt: Przebudowa ulicy Zamkowej w Ormontowicach		
Tresc rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.		
Nr projektu:		PT-018/13
Branża: elektroenergetyczna i teletechniczna Faza: Proj. Wykonawczy		
Nr rys.:		4
Skala:		/